



ООО «БАРНАУЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11
Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11
тел./факс: 8(385-2)77-55-06, 77-55-37
e-mail bsk_ooo@mail.ru

ИНН 2224103454; КПП 222101001; БИК 045004783
к/с 30101810400000000783; р/с 40702810600290005327
Ф-л Банка ГПБ(АО) в г. Новосибирске
ОГРН: 1062224064792

Свидетельство СРО-П-145-04032010 рег. № 8318 от 28 ноября 2012 г.

Заказчик – ООО «Нортек»

**Техническое перевооружение опасного
производственного объекта
«Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд
Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))».
Установка коммерческих узлов учета газа**

Проектная документация

Раздел 1

«Пояснительная записка»

Шифр: 29-17-ПЗ

Том 1

2017 г.



ООО «БАРНАУЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11

Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11

тел./факс: 8(385-2)77-55-06, 77-55-37

e-mail bsk_ooo@mail.ru

ИНН 2224103454; КПП 222101001; БИК 045004783

к/с 30101810400000000783; р/с 40702810600290005327

Ф-л Банка ГПБ(АО) в г. Новосибирске

ОГРН: 1062224064792

Свидетельство СРО-П-145-04032010 рег. № 8318 от 28 ноября 2012 г.

Заказчик – ООО «Нортек»

**Техническое перевооружение опасного производственного объекта
«Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))».
Установка коммерческих узлов учета газа**

Проектная документация

Раздел 1.

«Пояснительная записка»

Шифр: 29-17-ПЗ

Том 1

Заместитель директора
по проектированию

А.Ю. Токарев

Главный инженер проекта

В.И. Гущин

2017 г.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Содержание

Текстовая часть:

Состав проектной документации.	4
Состав рабочей документации.	4
1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации	5
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства	5
3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства	5
4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии	6
5. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства	6
6. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований	7
7. Техничко-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства	7
8. Сведения о компьютерных программах	7
9. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов	7
10. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений	8
11. Перечень используемых при разработке проектной документации нормативно-технических документов	8

Инв. № подл.	Подпись и дата										
Инв. № подл.	Подпись и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ			
		Разраб	Липезин		12.2017	Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))».			Стадия	Лист	Листов
		Проверил	Токарев		12.2017				П	2	22
		ГИП	Гущин		12.2017				ООО «Барнаульская сервисная компания»		
						Установка коммерческих узлов учета газа					

12. Идентификация проектируемого объекта	10
13. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий	11
Приложения	12
Приложение А. Копия задания на проектирование объекта.	13
Приложение Б. Копия технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.	15
Приложение В. Копия свидетельства СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	27
Приложение Г. Копии документов об аттестации ГИП	20

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					29-17-ПЗ	Лист
								3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		Подпись

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 1	29-17-ПЗ	<u>Раздел 1</u> – «Пояснительная записка»	
Том 2	29-17-ИОС6	<u>Раздел 5</u> - «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» <u>Подраздел 5.6</u> – «Система газоснабжения».	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							29-17-ПЗ		Лист
											4
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации.

Основанием для разработки проектной документации на объект: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))». Установка коммерческих узлов учета газа» являются:

– Договор на разработку проектной документации №31/П-17 от 16.11.2017 г.

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

Исходными данными для проектирования объекта: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))». Установка коммерческих узлов учета газа» являются:

– Задание на проектирование (приложение №1 к договору на разработку проектной документации №31/П-17 от 16.11.2017 г.);

– Технические условия № б/н от 05.12.2017г. выданные ООО «Нортек» (газоснабжение);

– Технические условия № 05-18 от 11.01.2018г. выданные ООО «Нортек» (электроснабжение);

– Комплект исполнительно-технической документации.

3. Сведения о функциональном назначении объекта.

Опасный производственный объект включает в себя внутренний газопровод. В качестве основного вида топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». Опасный производственный объект зарегистри-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ				

стрирован в государственном реестре опасных производственных объектов (рег. № А63-04046-0007 26.09.2016г.).

Функциональным назначением объекта (коммерческие узлы учёта природного газа) является обеспечение контроля и учёта расхода природного газа потребляемого ООО «Нортек».

Проектом предусматривается монтаж двух коммерческих узлов учёта природного газа с подводящими инженерными коммуникациями.

4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

Объем потребления природного газа проектируемого для объекта «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))». Установка коммерческих узлов учета газа»:

- часовой (котельная №1) – 418,00 м³/час;
- часовой (котельная №2) – 192,00 м³/час;

В соответствии с устанавливаемым газоиспользующим оборудованием объем потребления природного газа составляет 418,0 м³/час (котельная №1) и 192,0 м³/час (котельная №2). Данный объем газопотребления не выходит за общий лимит потребления природного газа предприятия.

5. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства.

Объект капитального строительства находится на территории ООО «Нортек» г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146). Категория земель – земли населённых пунктов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 6
			29-17-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

6. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

В процессе разработки проекта патентные исследования не проводились. Внедрение изобретений проектом не предусмотрено.

7. Техничко-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства.

1. Общая протяженность труб газопровода, с учетом вертикальных участков и продувочного газопровода составляет – 4,3м;
2. Материал труб газопровода – сталь.
3. Планируемый срок производства работ – 2018 г.
4. Сроки службы здания, оборудования, инженерных сетей указаны в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Срок службы, лет	Примечание
1	Газопровод стальной (надземный)	40	ГОСТ Р 54983-2012

8. Сведения о компьютерных программах.

Текстовая часть проекта выполнена при помощи программы Microsoft Word, входящей в пакет программ Microsoft Office 2010 (номер продукта 01632-408-2414987-26280).

Графическая часть проекта выполнена при помощи программы AutoCAD LT 2012 (серийный номер 382-40880816).

9. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.

В соответствии с заданием на проектирование выделение этапов строительства не предусмотрено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 7
			29-17-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

10. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений

Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений при монтаже газопровода.

11. Перечень используемых при разработке проектной документации нормативно-технических документов

1. Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
2. Федеральный закон от 22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;
4. Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации»;
5. Постановление правительства РФ от 29.10.2010г. № 870 Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014г. №1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы»;
8. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;
9. ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к рабочей и проектной документации»;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 8
			29-17-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

10. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
11. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
12. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
13. СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение»;
14. СП 60.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
15. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
16. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
17. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
18. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
19. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;
20. Правила устройства электроустановок - 7 издание;
21. А10-93 «Защитное заземление и зануление электрооборудования. Материалы для проектирования и рабочие чертежи»;
22. ТЦ 6/2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание»;
23. ТЦ 27/2010 «О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений»;
24. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
25. РД 12-341-00 «Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ			

12. Идентификация проектируемого объекта

Проектируемый объект идентифицирован в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Идентификация:

- Назначение: обеспечение контроля и учёта расхода природного газа потребляемого ООО «Нортек».
- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технические особенности, которых влияют на их безопасность: Существующий газопровод относится к сети газопотребления согласно «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
- Принадлежность к опасным производственным объектам: Согласно Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ОПО «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))» относится к опасным производственным объектам 3 класса.
- Уровень ответственности: Согласно федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» существующий объект относиться к сооружениям нормального уровня ответственности.
- Класс объекта по значимости: Согласно СП 132.13330.2011 в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесён объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, объект относится к 3 классу (низкая значимость).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ				

13. Заверение о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта _____ В.И. Гуцин

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					29-17-ПЗ	Лист
								11
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		Подпись

Приложения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ	Лист
							12

Приложение №1
к договору №31-П-17 от 16.11.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:
ООО «Нортек»

С.А. Спесивцев

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик:

ООО «БСК»

Заместитель директора по проектированию



А.Ю. Токарев

М.П.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))». Установка коммерческих узлов учета газа»

№п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие положения		
1.1	Основание для проектирования	- заявление заказчика - технические условия
1.2	Заказчик	ООО «Нортек»
1.3	Наименование объекта	«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))». Установка коммерческих узлов учета газа»
1.4	Стадийность проектирования	Проектная документация
1.5	Источник финансирования	Средства заказчика
1.6	Подрядчик по строительству	На конкурсной основе
1.7	Вид строительства	Техническое перевооружение
1.8	Особые условия	Сейсмичность площадки строительства принять 6 баллов, карта А
1.9	Объекты и их основные характеристики	Модульная котельная №1 Модульная котельная №2
1.10	Вид топлива	- основное – природный газ $Q = 8040 \text{ ккал/м}^3$
1.11	Состав проектно-сметной документации	Состав и содержание разделов проектной документации разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013; ГОСТ 21.609-83 СПДС. Выполнить разделы проектной документации: - ПЗ – пояснительная записка; - ИОС6 – Система газоснабжения
1.12	Выделение этапов	Не предусмотрено
2. Требования к проектным решениям		
2.1	Система газоснабжения	Сеть газопотребления тупиковая. Предусмотреть установку коммерческих узлов учета газа: - в модульной котельной №1 – 1 шт.; - в модульной котельной №2 – 1 шт.;
2.2	- точка подключения газопровода и границы проектирования	- согласно технических условий. Границы проектирования: Фланцевые соединения между газовым оборудованием, уточнить при проектировании.
2.3	- параметры системы газоснабжения	Давление в точке подключения – согласно техническим условиям
2.4	- способ прокладки газопровода	Внутри существующих котельных
2.5	- применение типовых проектов	Действующие типовые серии
2.6	- основное оборудование и материалы	- материал газопровода – труба стальная по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75; - диаметр газопровода – принять согласно гидравлического расчета; - оборудование узлов учета подобрать при проектировании
3. Особые условия		
3.1	Исходные данные	Технические условия на подключения выдает ООО «Нортек»

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

29-17-ПЗ

Лист

13

3.2	Указания о необходимости согласования документации	- эксплуатирующая организация - подрядчик получает положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации
3.3	Количество экземпляров проектной документации	Количество экземпляров проектной документации 3 экземпляра в бумажном виде (1 оригинал и 2 копии) и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF
3.4	Дополнительно	Все возникающие в ходе проектирования вопросы и их решения отличные от затронутых настоящим заданием оформляются протоколами совещаний

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							29-17-ПЗ	Лист
										14
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

от «05» декабря 2017 г.

на техническое перевооружение коммерческого узла учета газа

Заказчик: ООО «Нортек»

Основание для выдачи технических условий: Техническое задание.

Наименование объекта:

Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146), (11))

Местоположение объекта:

Алтайский край, г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п;

Планируемые сроки строительства: 2018 г.

Планируемые сроки сдачи в эксплуатацию: 2018 г.

Диаметры и координаты точек подключения:

1. Газопровод высокого давления Ду 50 перед регулятором давления в здании модульной котельной. Давление газа в точке подключения: 0,6 МПа;
2. Газопровод высокого давления Ду 50 перед регулятором давления в здании модульной котельной. Давление газа в точке подключения: 0,6 МПа;

Общие инженерно-технические решения:

1. Установку приборов учета осуществить по проекту. Предусмотреть прокладку газопровода, установку газовых приборов в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011, и других нормативных документов;
2. Проект выполнить специализированной проектной организацией, вступившей в СРО и имеющей право на проектирование систем газоснабжения;
3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, имеющими право на осуществление данного вида деятельности;
4. Перед производством работ проект согласовать со всеми заинтересованными организациями, ООО «Нортек».

Основные требования:

1. Предусмотреть максимально возможное использование имеющихся средств измерений и запорной арматуры;

Технические условия действительны в течение 3-х лет со дня выдачи.

Главный инженер

А.М. Данилов

Общество с ограниченной ответственностью «Нортек»
(ОО «Нортек»)
ОГРН 1062222036326, ИНН 2222056512
656023, Россия, Адыгейский край, г. Барнаул, пр-т Костомаров, 12/9

Limited liability company «Nortec»
I.L.C. «Nortec»
Primary State Registration Number 1062222016326
Individual Taxpayer Number 222056512
656023, Russian Federation, Altay region, Barnaul, prospect
Kosmonavtov, 12/9

[illegible]



Исх. № 05-18
«11» 01 2018г.

Технические условия
на электроснабжение объекта
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта
«Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))».
Установка коммерческих узлов учета газа»

Установленная мощность:
Модульная котельная №1- 0,2 кВт;
Модульная котельная №2 – 0,2 кВт;
Уровень напряжения – 220 В.
Потребитель III категории.

1. Источник электроснабжения – ГПП-1 110/6 кВ (ПС 110 кВ БШЗ).
2. Точки подключения:
Модульная котельная №1 – шит управления котельной №1;
Модульная котельная №2 – шит управления котельной №2.
3. Система заземления – TN-C-S, с разделением PEN проводника на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники в вводно распределительном устройстве.
4. Выполнить проект электроснабжения узлов учета.
5. Проект согласовать с отделом главного энергетика ООО «Нортек».
6. Всё электрооборудование должно быть промышленного производства и иметь сертификат соответствия.
7. Срок действия технических условий 2 года.

Главный инженер

А.Н. Данилов

Исп. Мануйлова Н.Т.
Тел. 20-05-21

Общество с ограниченной ответственностью «Нортек»
(ООО «Нортек»)
ОГРН 1062222036326, ИНН 2222056512
656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 12/9

Limited liability company «Nortec»
LLC «Nortec»
Primary State Registration Number 1062222036326
Individual Taxpayer Number 2222056512
656023, Russian Federation, Altay region, Barnauli, prospect
Kosmonavtov, 12/9

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата							Лист	
										16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ				



Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
29-17-ПЗ						Лист 17

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
от «28» ноября 2012г.
№ 8318

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член **НП СРО проектировщиков «СтройОбъединение» Общество с ограниченной ответственностью «Барнаулская сервисная компания», ИНН 2224103454 имеет Свидетельство**

№ пп	Наименование вида работ
	НЕТ

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член **НП СРО проектировщиков «СтройОбъединение» Общество с ограниченной ответственностью «Барнаулская сервисная компания», ИНН 2224103454 имеет Свидетельство**

№ пп	Наименование вида работ
4.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О ВНУТРЕННЕМ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ВНУТРЕННИХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член **НП СРО проектировщиков «СтройОбъединение» Общество с ограниченной ответственностью «Барнаулская сервисная компания», ИНН 2224103454 имеет Свидетельство**

№ пп	Наименование вида работ
1.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	Работы по подготовке архитектурных решений
3.	Работы по подготовке конструктивных решений
4.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О ВНУТРЕННЕМ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ВНУТРЕННИХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

29-17-ПЗ

Лист
18

5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6.	РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11.	Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12.	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7.	РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульская сервисная компания» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Генеральный директор
НП СРО проектировщиков
«СтройОбъединение»
должность


подпись



Погодин В.С.
фамилия, инициалы

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 19
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ			

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ПРОТОКОЛ № 63-13-1582
заседания Территориальной аттестационной комиссии Сибирского
управления Ростехнадзора

г. Барнаул

18 сентября 2013 г.

Заместитель председателя: заместитель руководителя Сибирского Управления Ростехнадзора
Веселов Д.Н.

Члены комиссии:

и.о. заместителя начальника Межрегионального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Сибирского управления Ростехнадзора **Кузнецов А.В.**
 государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора **Плесовских А.В.**
 заместитель начальника Межрегионального отдела по государственному строительному надзору и надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора **Давыдов В.А.**

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов
Общество с ограниченной ответственностью
"Барнаулская сервисная компания"

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

А Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	
А.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:	
- Конституция Российской Федерации (извлечения) - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, извлечения) - Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения) - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения) - Трудовой кодекс Российской Федерации (извлечения) - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" - Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" - Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 № 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 № 1540 "О применении технических устройств на опасных производственных объектах" - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.1999 № 526 "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2006 № 389 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2006 № 429 "О лицензировании эксплуатации химически опасных производственных объектов" - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 599 "Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов" - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" - Постановление Госгортехнадзора России от 06.11.1998 № 64 "Об утверждении Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" (ПБ 03-246-98) Зарегистрирован Минюстом России (08.12.1998), регистрационный № 1656 - "Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности. РД 03-298-99" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 14.07.1999 № 51) - "Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта. РД 03-357-00" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 23) - Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях". Зарегистрирован Минюстом России (05.12.2002), регистрационный № 3999 - Постановление Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А "Об утверждении общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ПБ 03-517-02). Зарегистрирован Минюстом России (28.11.2002), регистрационный № 3968 - Приказ Минприроды России от 30.06.2009 № 195 "Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации"	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ПЗ			20

проведению экспертизы промышленной безопасности - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2006 № 429 "О лицензировании эксплуатации химических опасных производственных объектов" - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 599 "Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов" - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" - Постановление Госгортехнадзора России от 06.11.1998 № 64 "Об утверждении Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" (ПБ 03-246-98) Зарегистрирован Минюстом России (08.12.1998), регистрационный № 1656 - "Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности. РД 03-298-99" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 14.07.1999 № 51) - "Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта. РД 03-357-00" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 23) - Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях". Зарегистрирован Минюстом России (05.12.2002), регистрационный № 3999 - Постановление Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А "Об утверждении общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ПБ 03-517-02). Зарегистрирован Минюстом России (28.11.2002), регистрационный № 3968 - Приказ Минприроды России от 30.06.2009 № 195 "Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации"									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29-17-ПЗ

технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России (28.09.2009), регистрационный № 14894

- Приказ Госгортехнадзора России от 11.03.1999 № 44 "Об утверждении и введении в действие "Положения о порядке прохождения поступающих в Госгортехнадзор России деклараций промышленной безопасности" (РД 04-271-99)
- Приказ Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 49 "Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах" (РД 04-355-00)
- Приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 № 893 "Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений" (РД-03-14-2005). Зарегистрирован Минюстом России (17.01.2006), регистрационный № 7375
- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (РД 03-19-2007). Зарегистрирован Минюстом России (22.03.2007), регистрационный № 9133
- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (РД 03-20-2007). Зарегистрирован Минюстом России (22.03.2007), регистрационный № 9133
- Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России (01.10.2007), регистрационный № 10224
- Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 № 858 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности". Зарегистрирован Минюстом России (21.01.2008), регистрационный № 10921
- Приказ Ростехнадзора от 29.02.2008 № 112 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России (19.03.2008), регистрационный № 11363
- Приказ Минприроды России от 30.06.2009 № 202 "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению лицензирования эксплуатации химически опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России (12.10.2009), регистрационный № 14993
- Приказ Минприроды России от 30.07.2009 № 237 "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов"
- Приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168 "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов"
- Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России (08.12.2011), регистрационный № 22520

Б Проверка знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением

Б.8.4. Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование трубопроводов пара и горячей воды

- Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (ПБ 10-573-03). Зарегистрирован Минюстом России (18.06.2003), регистрационный № 4719
- Постановление Госгортехнадзора России от 25.08.1998 № 50 "Об утверждении "Норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" (РД 10-249-98)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Отметка о результатах проверки знаний (сдано)				№ выданного удостоверения об аттестации
				А	Б	Г	Д	
1	Гущин Василий Иванович	главный инженер проекта	первичная	1	8.4.			63-13-1582-01

Заместитель
председателя:

Члены комиссии:

/Д.Н. Веселов/

/А.В. Кузнецов/

/А.В. Плесовских/

/В.А. Давыдов/

29-17-ПЗ

Лист

21

Формат А4

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Территориальная аттестационная комиссия Сибирского управления
Ростехнадзора

(наименование аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ № 63-17-260

22 февраля 2017 г.

г. Барнаул

Председатель:

И.о. заместителя руководителя

Д. А. Конник

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела, отдел по надзору за подъемными сооружениями

В. А. Давыдов

Государственный инспектор, отдел по надзору за объектами

А. Ю. Загузин

трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения
Государственный инспектор, алтайский отдел по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору

К. В. Тютенёв

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов

Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сервисная компания"

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации *			
				А	Б	Г	Д
1	Гущин Василий Иванович	главный инженер проекта	Периодическая		сдано 7.6, 8.26		

Председатель:

Члены комиссии:

/Д. А. Конник/

/В. А. Давыдов/

/А. Ю. Загузин/

/К. В. Тютенёв/



* - устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Ив. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

29-17-ПЗ

Лист
22



ООО «БАРНАУЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11
Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11
тел./факс: 8(385-2)77-55-06, 77-55-37
e-mail bsk_ooo@mail.ru

ИНН 2224103454; КПП 222101001; БИК 045004783
к/с 30101810400000000783; р/с 40702810600290005327
Ф-л Банка ГПБ(АО) в г. Новосибирске
ОГРН: 1062224064792

Свидетельство СРО-П-145-04032010 рег. № 8318 от 28 ноября 2012 г.

Заказчик – ООО «Нортек»

Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))». Установка коммерческих узлов учета газа

Проектная документация

Раздел 5.

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 5.6.

«Система газоснабжения»

Шифр: 29-17-ИОС6

Том 2

2017 г.



ООО «БАРНАУЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11
Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 11
тел./факс: 8(385-2)77-55-06, 77-55-37
e-mail: bsk_ooo@mail.ru

ИНН 2224103454; КПП 222101001; БИК 045004783
к/с 301018104000000000783; р/с 40702810600290005327
Ф-л Банка ГПБ(АО) в г. Новосибирске
ОГРН: 1062224064792

Свидетельство СРО-П-145-04032010 рег. № 8318 от 28 ноября 2012 г.

Заказчик – ООО «Нортек»

Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))».

Установка коммерческих узлов учета газа

Раздел 5.

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 5.6.

«Система газоснабжения»

Шифр: 29-17-ИОС6

Том 2

Заместитель директора

по проектированию

Главный инженер проекта

_____ **А.Ю. Токарев**

_____ **В.И. Гущин**

2017 г.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Содержание

Текстовая часть:

Состав проектной документации.	4
1. Характеристика источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями	5
2 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо	5
3. Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе	6
4. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования	6
5. Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем	8
6. Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств на газопроводе	12
7. Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии	13
8. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи	13
9. Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения	15

Инв. № подл.	Подпись и дата	9. Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения						15					
								29-17-ИОС6					
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))». Установка коммерческих узлов учета газа			Стадия	Лист	Листов
	Разраб				Липезин		122017				П	2	29
	Проверил				Токарев		122017				ООО «Барнаульская сервисная компания»		
	ГИП				Гущин		122017						

Графическая часть:

Фрагмент плана котельной №1 (1:25).	17
Фрагмент плана котельной №2 (1:25). До монтажа узла учёта газа.	
Фрагмент плана котельной №2 (1:25). После монтажа узла учёта газа.	18
Схема электрическая принципиальная узла учета А1	19
План расположения проводок узла учета А1 (1:40). Схема функцио- нальная узла учета А1.	20
Схема соединения внешних проводок узла учета А1	21
Схема электрическая принципиальная узла учета Б1	22
План расположения проводок узла учета Б1 (1:40). Схема функцио- нальная узла учета Б1.	23
Схема соединения внешних проводок узла учета Б1	24
Сводная спецификация материалов и оборудования	25

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ИОС6				

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 1	29-17-ПЗ	<u>Раздел 1</u> – «Пояснительная записка»	
Том 2	29-17-ИОС6	<u>Раздел 5</u> - «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» <u>Подраздел 5.6</u> – «Система газоснабжения».	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							29-17-ИОС6		Лист
											4
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

1. Характеристика источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями.

В соответствии с техническими условиями предусмотрены следующие точка подключения:

– Котельная №1 - Газопровод высокого давления Ду50 перед регулятором давления в здании модульной котельной;

– Котельная №1 - Газопровод высокого давления Ду50 перед регулятором давления в здании модульной котельной.

Давление газа в точках подключения: 0,6 МПа

В качестве основного вида топлива предусматривается природный газ по ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Характеристика и состав природного газа, согласно данных ОАО «Томсктрансгаз», приведен в таблице №1.

Таблица №1.

Наименование	Количество	Примечание
Состав газа в % к объему:		
– метан	97,66	ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально- бытового назначения. Технические условия»
– этан	1,14	
– пропан	0,32	
– изобутан	0,04	
– бутан	0,02	
– азот	0,81	
– углекислый газ	0,01	
Плотность газа при 0°C и 0,10132 МПа, г/м ³	0,684	
Теплотворная способность, ккал/м ³	8040	

Согласно ГОСТ 5542-2014 природные газы осушены.

2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо.

Проектом не предусмотрена установка установок, потребляющих топливо.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							29-17-ИОС6		Лист
											5
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

3. Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе.

Объем потребления природного газа проектируемого для объекта «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Барнаул, проезд Заводской 9й, 48п (кад. № 22:63:010208:146))».

Установка коммерческих узлов учета газа»:

- часовой (котельная №1) – 418,00 м³/час;
- часовой (котельная №2) – 192,00 м³/час;

В соответствии с устанавливаемым газоиспользующим оборудованием объем потребления природного газа составляет 418,0 м³/час (котельная №1) и 192,0 м³/час (котельная №2). Данный объем газопотребления не выходит за общий лимит потребления природного газа предприятия.

4. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования.

Проектом предусмотрена модернизация существующих технологических узлов учёта расхода газа, располагающихся в котельной №1 и №2, до коммерческих узлов учёта расхода газа.

Данные о пропускной способности узла учета газа в котельной №1 представлены ниже:

Избыточное давление газа в газопроводе в месте установки счётчика – $P_{изб} = 0,6$ МПа. Расходы газоиспользующего оборудования при стандартных условиях приведены в таблице №2

Таблица №2

Потребитель	Расход газа, м ³ /ч	
	min	max
- котел Buderus Logano 755 с горелкой R91A (сущ.)	50,5	209,0
- котел Buderus Logano 755 с горелкой R91A (сущ.)	50,5	209,0
Диапазон расходов газопотребляющего оборудования, нм ³ /ч	50,5	418,0

29-17-ИОС6

Лист

6

Максимальный рабочий расход газа через счетчик:

$$Q_{p \max} = 72,0 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Минимальный рабочий расход газа через счетчик:

$$Q_{p \min} = 6,0 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Согласно паспортных данных пропускная способность существующего узла учёта газа на базе счетчика RVG-G65 DN50 от 5,0 до 100,0 м³/ч. Существующий узел учёта газа пригоден для модернизация до коммерческого узла учёта расхода газа без замены счётчика газа.

Для получения данных о величине перепада давления природного газа, проходящего через коммерческий узел учёта, проектом предусмотрена установка датчика перепада давления ПРОМА ДДМ-03-10ДД-МИ-Ex 10,0 кПа. Для получения данных о величине давления и температуры природного газа, проходящего через коммерческий узел учёта, проектом предусмотрена установка датчика давления МИДА-ДИ-13П-Ex-K-01 1,0 МПа и термометра ТПТ-17-1.

Для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям предусмотрена установка корректора СПГ 761.2. Передача измеряемых параметров предусмотрена посредством беспроводной связи (GSM модем).

Данные о пропускной способности узла учета газа в котельной №2 представлены ниже:

Избыточное давление газа в газопроводе в месте установки счётчика – $P_{\text{изб}} = 0,6 \text{ МПа}$. Расходы газоиспользующего оборудования при стандартных условиях приведены в таблице №3

Таблица №3

Потребитель	Расход газа, м ³ /ч	
	min	max
- котел Buderus Logano 755 с горелкой P71 M (сущ.)	31,6	96,0
- котел Buderus Logano 755 с горелкой P71 M (сущ.)	31,6	96,0
Диапазон расходов газопотребляющего оборудования, нм ³ /ч	31,6	192,0

29-17-ИОС6

Лист

7

Максимальный рабочий расход газа через счетчик:

$$Q_{p \max} = 32,9 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Минимальный рабочий расход газа через счетчик:

$$Q_{p \min} = 3,7 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Согласно паспортных данных пропускная способность существующего узла учёта газа на базе счетчика RVG-G25 DN50 от 1,3 до 40,0 м³/ч. Существующий узел учёта газа пригоден для модернизация до коммерческого узла учёта расхода газа без замены счётчика газа.

Для получения данных о величине перепада давления природного газа, проходящего через коммерческий узел учёта, проектом предусмотрена установка датчика перепада давления ПРОМА ДДМ-03-10ДД-МИ-Ех 1,0 кПа. Для получения данных о величине давления и температуры природного газа, проходящего через коммерческий узел учёта, проектом предусмотрена установка датчика давления МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01 1,0 МПа и термометра ТПТ-17-1.

Для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям предусмотрена установка корректора СПГ 761.2. Передача измеряемых параметров предусмотрена посредством беспроводной связи (GSM модем).

5. Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем.

Котельная №1.

В котельной не предусмотрена прокладка газопровода.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 8
			29-17-ИОС6						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Котельная №2.

Проектом предусмотрена замена участка газопровода высокого давления ($L=0,3\text{м}$) и прокладка продувочного газопровода после узла чёта расхода газа ($L=4,0\text{м}$).

Общая протяженность труб газопровода с учетом вертикальных участков и продувочного газопровода составляет – 4,3 м, в том числе:

- внутреннего высокого давления – 0,3 м;
- продувочного газопровода – 4,0 м;

Схема газопровода низкого давления принята тупиковая.

Проектом предусмотрена надземная (на кронштейнах) прокладка газопроводов.

Расстояния (в свету) от проектируемого газопровода и сооружений на нем по отношению к зданиям, сооружениям и инженерным сетям приняты в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Газопроводы запроектированы с учетом восприятия нагрузок и воздействий, действующих на газопроводы в течение расчетного срока эксплуатации (Первая плановая оценка технического состояния стальных надземных газопроводов - через 40 лет после ввода их в эксплуатацию) при обеспечении необходимых по условиям безопасности прочности, устойчивости и герметичности.

Газопровод предусмотрен из труб стальных электросварных прямошовных ($\varnothing 57 \times 3,5\text{мм}$) ГОСТ 10704-91. и стальных водогазопроводных труб ($\text{Ду} 20 \times 2,8\text{мм}$) ГОСТ 3262-75.

Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу труб и иметь гарантированный предприятием-изготовителем (согласно техническим условиям на трубы) коэффициент прочности сварного соединения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 9
			29-17-ИОС6						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Стальные трубы и соединительные детали для распределительных систем должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора.

Номенклатура и длина труб газопроводов приведена в таблице №4.

Таблица №4

Обозначение трубы, ГОСТ	Длина газопровода, м
Внутренний газопровод высокого давления ($P_{\max} = 0,6$ МПа)	
Ø57x3,5мм ГОСТ 10704-91	0,3
Всего:	0,3
Продувочный и сбросной газопроводы	
Ду20x2,8мм ГОСТ 3262-75	4,0
Всего:	4,0
Итого:	4,3

Повороты стального газопровода выполнить при помощи стальных приварных бесшовных отводов и гнутых отводов.

Стальные приварные бесшовные детали газопровода должны быть изготовлены по ГОСТ 17375-2001 «Отводы крутоизогнутые», ГОСТ 17378-2001 «Переходы».

Соединение стальных труб и соединительных деталей производить на сварке. Сварные соединения труб газопроводов по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать основному материалу свариваемых труб. Типы конструктивных элементов и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80* (С-17, С-18). Подбор типов (марок) электродов а также контроль качества сборки и сварки газопроводов должен производиться в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 42-101-2003 и СП 42-102-2004 рекомендующих электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-75.

Перед началом строительства каждая партия труб и соединительных деталей должна пройти входной контроль. Трубы и детали должны иметь сертификат предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие требованиям технических условий.

Для ручной дуговой сварки стальных конструкций применить электроды

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ИОС6				

типа Э42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80*.

Установку футляров на газопроводе выполнить по серии 5.905-25.05 «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов»

Газопровод проложить по стенам на металлических кронштейнах.

Газопровод рассчитан на компенсацию продольных деформаций по температурным воздействиям. Для компенсации этих деформаций используется самокомпенсация газопровода за счет углов поворота.

В местах пересечения строительных конструкций здания газопровод прокладывать в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Сортамент» изготовленных по группе «В» ГОСТ 10705-80* «Технические условия» из спокойной стали 3 ГОСТ 380-2005. Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен. Кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 5 мм для газопроводов условным диаметром до 32 мм и не менее 10 мм – для газопроводов условным диаметром свыше 32 мм. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами. Пространство между стеной и футляром заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции.

Расстояние между газопроводом и сетями электроснабжения в местах сближения и пересечения принять в соответствии с ПУЭ:

- при взаимном пересечении не менее 100 мм;
- при параллельной прокладке не менее 400 мм.

Продувочный газопровод вывести на высоту не менее 1,0 м над карнизом здания и заземлить. Для заземления предусмотреть приварку к продувочному газопроводу проката стального круглого Ø5 мм по ГОСТ 2590-2006, концы которой присоединить на сварке к контуру заземления здания.

Расстояние от концевых участков продувочных газопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3,0 м (по радиусу).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ИОС6				

После окончания строительства до сдачи в эксплуатацию газопроводы подвергнуть тщательной внутренней очистке (продувке), провести контроль качества сварных соединений и испытать на герметичность в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

6. Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств на газопроводе.

Для обеспечения безопасной эксплуатации газопроводы оснащаются отключающими устройствами (запорной арматурой).

Проектом предусматривается установка отключающих устройств в надземном исполнении в следующих местах:

- на внутреннем газопроводе высокого давления (3 шт.);
- на продувочном газопроводе (1 шт.)

В качестве запорной арматуры на газопроводах устанавливается современная металлическая арматура (шаровые краны), предназначенная для природного газа с повышенным ресурсом эксплуатации и герметичностью затвора не ниже класса «В» по ГОСТ Р 54808-2011, обладающая низким гидравлическим сопротивлением и удобством обслуживания.

Арматура должна иметь паспорт предприятия-изготовителя с указанием о возможности применения на природном газе, а так же соответствующие сертификаты.

Для уплотнения резьбовых соединений наряду с льняной прядью по ГОСТ 10330-76, пропитанной свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73*, замешанным на олифе по ГОСТ 7931-76, рекомендуется применять ФУМ-ленту, фторопластовые и другие уплотнительные материалы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										12
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ИОС6				

7. Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии.

Проектом не предусмотрена подземная прокладка газопровода, в связи с этим решения по электрохимической защите стального газопровода от коррозии не разрабатываются.

Для защиты от атмосферной коррозии газопровод окрасить двумя слоями грунт-эмали Финиш А 11 g.

8. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи.

Проектируемый объект предназначен для транспортирования взрывопожароопасного вещества – природного газа (природный газ по ГОСТ 5542-2014, категория взрывоопасной смеси ПА-Т1). В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», газопровод является потенциально опасным объектом, аварии на котором могут повлиять на состояние окружающей среды и жизнедеятельности населения.

Проектируемый объект относится к взрывопожароопасным. Класс возможных пожаров по ГОСТ 27331-87 – С (горение газообразных веществ).

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей на территории газопровода, а также третьих лиц, могут быть пожары и (или) взрывы при возникновении аварийных ситуаций на газопроводе.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по безопасности:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 13
			29-17-ИОС6						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- для строительства газопроводов приняты трубы стальные водопроводные по ГОСТ 3262-75 и трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91;
- газопровод покрывается двумя слоями грунт-эмали Финиш А 11 g;
- сварные соединения газопроводов подвергаются контролю физическими методами;
- соединение стальных труб газопровода между собой предусмотрено электродуговой сваркой, обеспечивающей прочность сварного шва не ниже прочности основного металла труб;
- перед приемкой в эксплуатацию провести продувку и испытания газопроводов на герметичность;
- в качестве запорной арматуры на газопроводах устанавливается современная металлическая арматура (шаровые краны), предназначенная для природного газа с повышенным ресурсом эксплуатации и герметичностью затвора не ниже класса «В» по ГОСТ Р 54808-2011;
- все виды работ при строительстве должны проводиться под контролем с обязательным присутствием представителей технадзора, отклонения от проектной документации не допускаются;

Контроль за строительством данного участка будет осуществлять:

- газотехническая инспекция Ростехнадзора при постоянном пооперационном контроле;
- лаборатория подрядной организации, осуществляющей строительство газопровода;
- проектная организация, осуществляющая авторский надзор.

Все материалы и оборудование, поступающие на строительство, должны иметь сертификаты качества, при отсутствии которых применение материалов запрещено, кроме того, материалы, поступающие на строительство газопровода, подвергаются лабораторным испытаниям.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-17-ИОС6				

9. Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения.

Обслуживание газопровода производится специальной газовой службой, которая ведет наблюдение за состоянием газопровода и сооружений на нем.

При эксплуатации газопроводов и газового оборудования должны выполняться:

- периодический осмотр технического состояния (обход);
- проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов и мыльной эмульсии;
- техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования;
- техническое обслуживание средств защиты газопроводов от коррозии;
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт.

Для локализации и ликвидации возможных аварий на газопроводе разрабатывается план взаимодействия аварийно-диспетчерских служб (АДС) газораспределительной организации, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, полиции, пожарной охраны, скорой помощи.

План локализации и ликвидации возможных аварий предусматривает:

- охват возможных аварий, связанных с использованием газа;
- четкое описание действий персонала АДС;
- мероприятия по спасению людей и материальных ценностей;
- условия взаимодействия АДС с эксплуатационными службами;
- штатный состав службы, бригады и подготовку работников.

При аварийных вызовах «Запах газа» следует предусмотреть использование современных приборов для локализации аварий с целью:

- контроля фоновой концентрации углеводородных газов для обнаружения зон с опасной концентрацией 0,5% по объему;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 15
			29-17-ИОС6						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

– определение мест утечек газа в замкнутом пространстве из наружных газопроводов и газопотребляющих установок;


Работы по локализации и ликвидации аварий производятся в любое время суток под руководством специалистов.

При наличии газа должны быть приняты следующие меры:



- снижение давления газа в сети;
 - прекращение подачи газа потребляющим агрегатам и установкам;
 - отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода;
 - вентиляция естественная или принудительная загазованных помещений и сооружений;
 - недопущения в загазованных зонах и помещениях включение и выключения электроприборов, пользования открытым огнем и нагревательными элементами;
- ограждение и охрана загазованных помещений и зон, с целью предотвращения проникновения туда посторонних лиц и внесение открытого огня.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					29-17-ИОС6	Лист
								16
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		Подпись

Фрагмент плана котельной №1 (1:25)

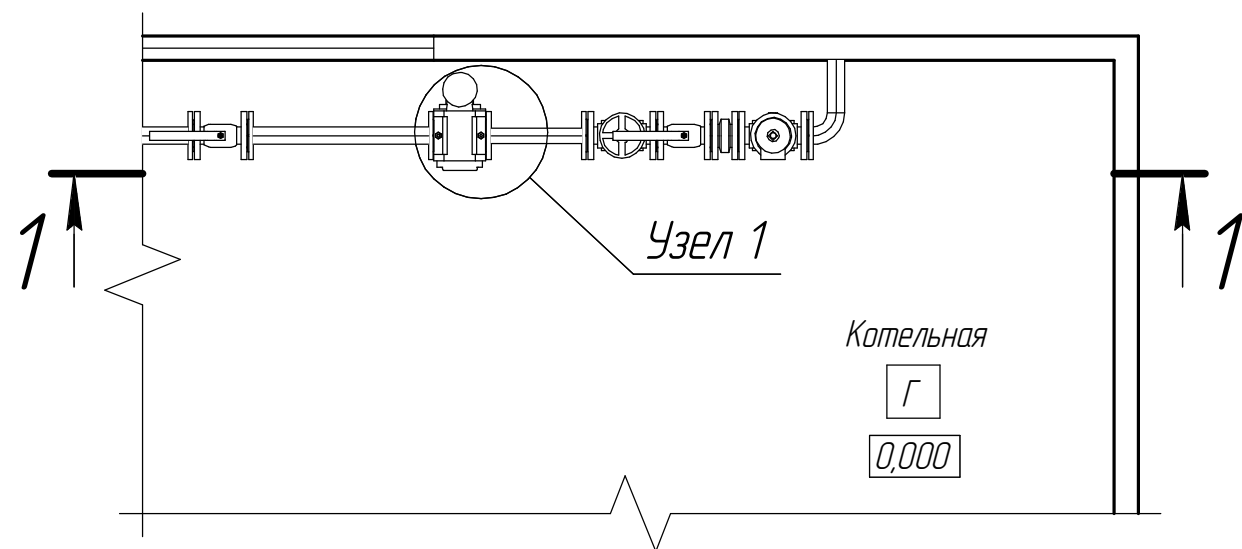


Разрез 1-1 (1:25)

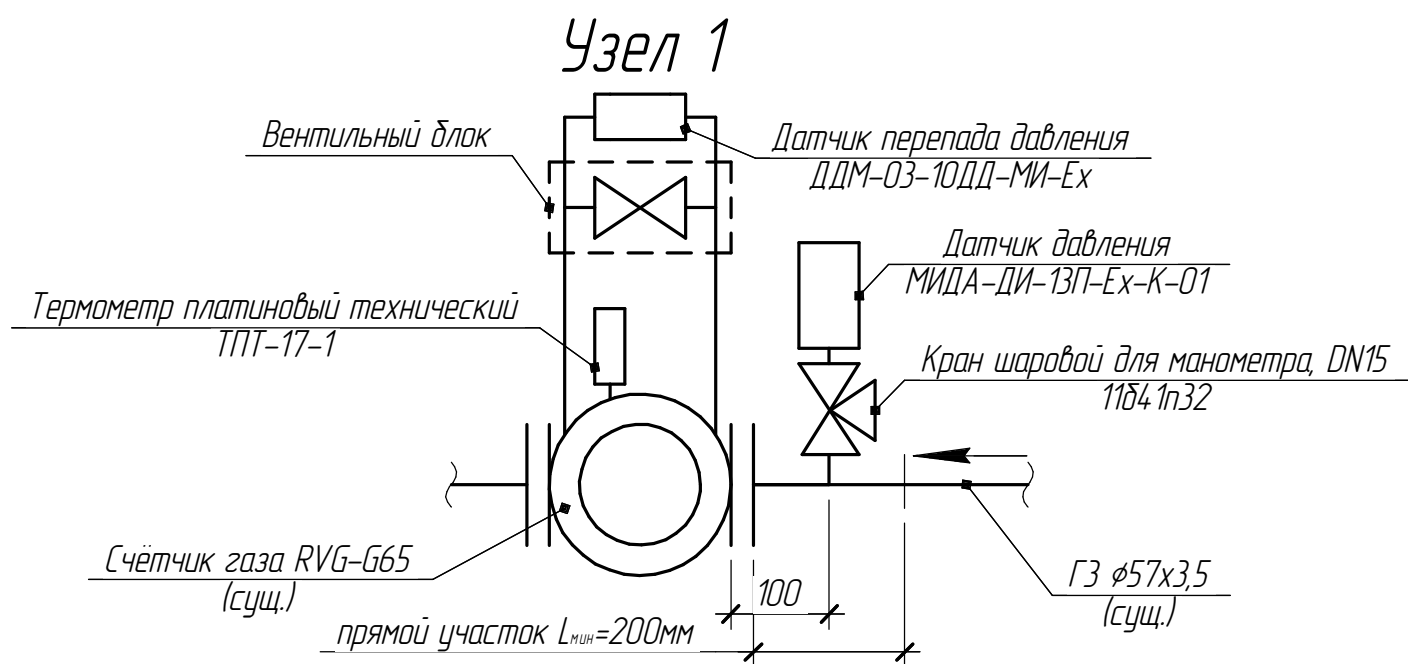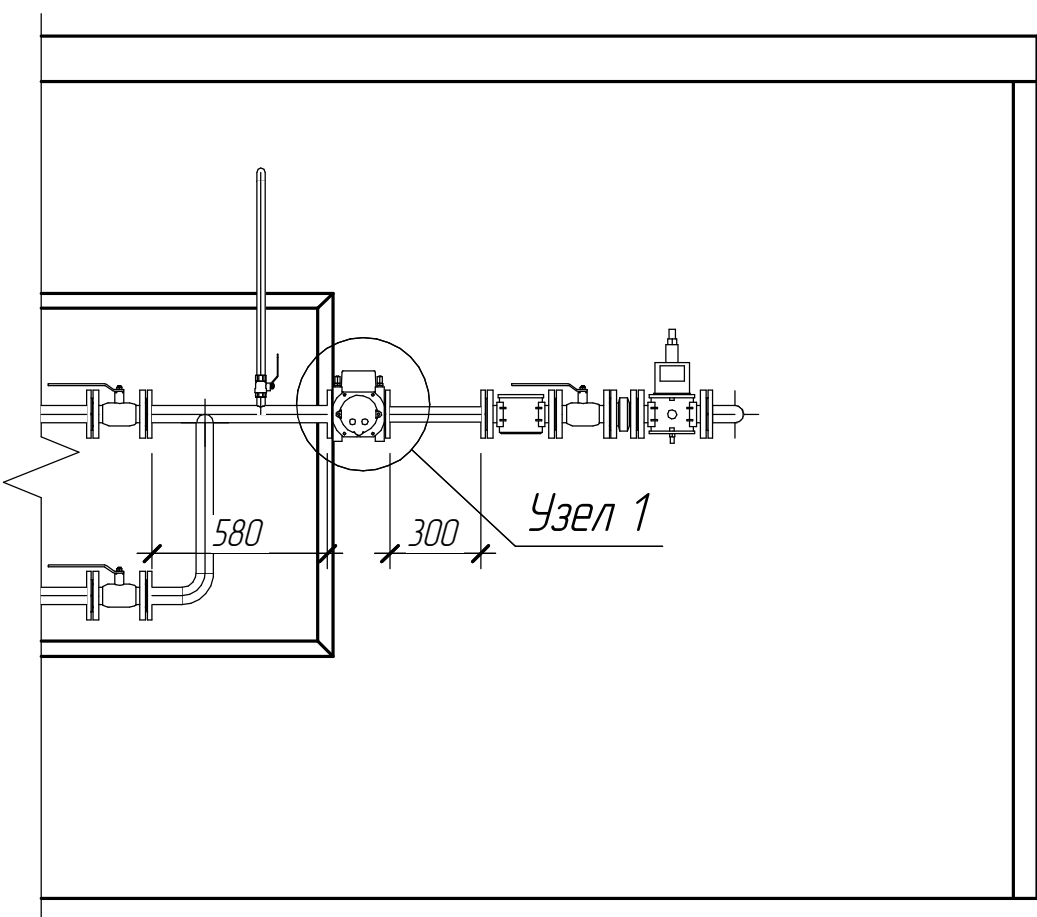


						29-17-ИОС6		
						ООО "Нортек"		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная	Стадия	Лист
Разработал		Липезин			12.17		П	17
Проверил		Токарев			12.17	Фрагмент плана котельной №1 (1:25)	ООО "Барнаульская" сервисная компания"	
ГИП		Гущин			12.17			

1. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
2. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
3. Газопровод и металлоконструкции защитить от коррозии лакокрасочным покрытием, состоящим из двух слоёв грунт-эмали Финиш А 11 г.


Фрагмент плана котельной №2 (1:25)
До монтажа узла учёта газа

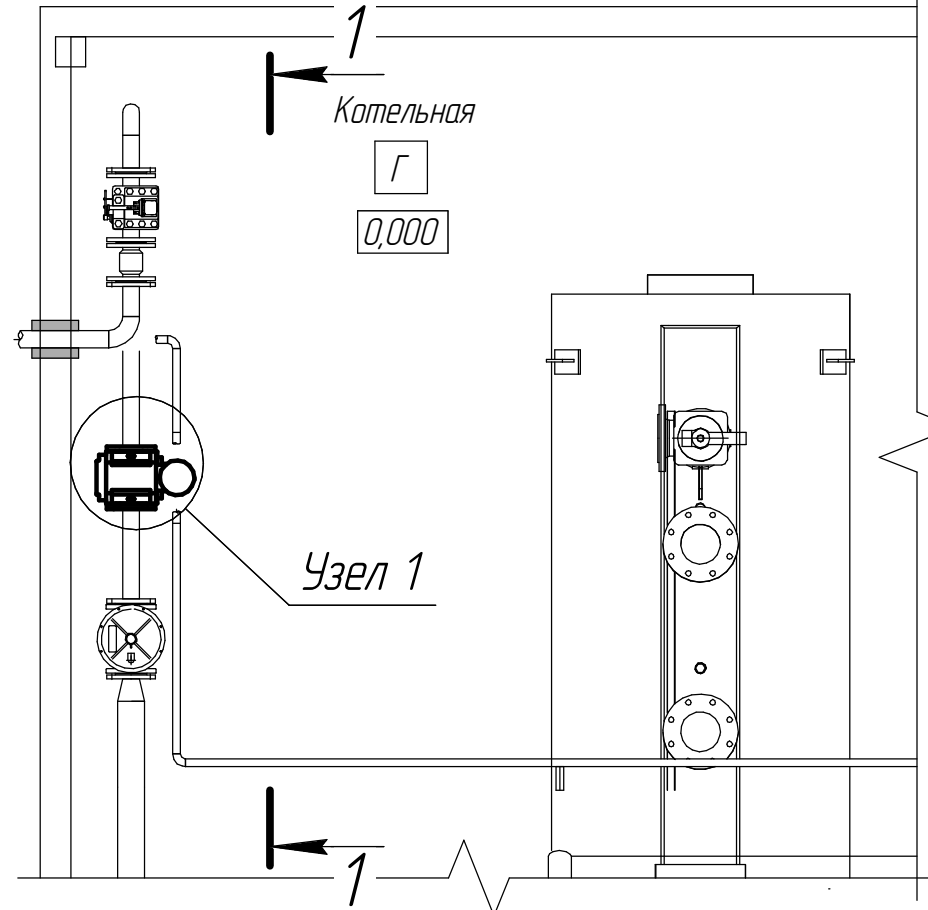



Разрез 1-1 (1:25)

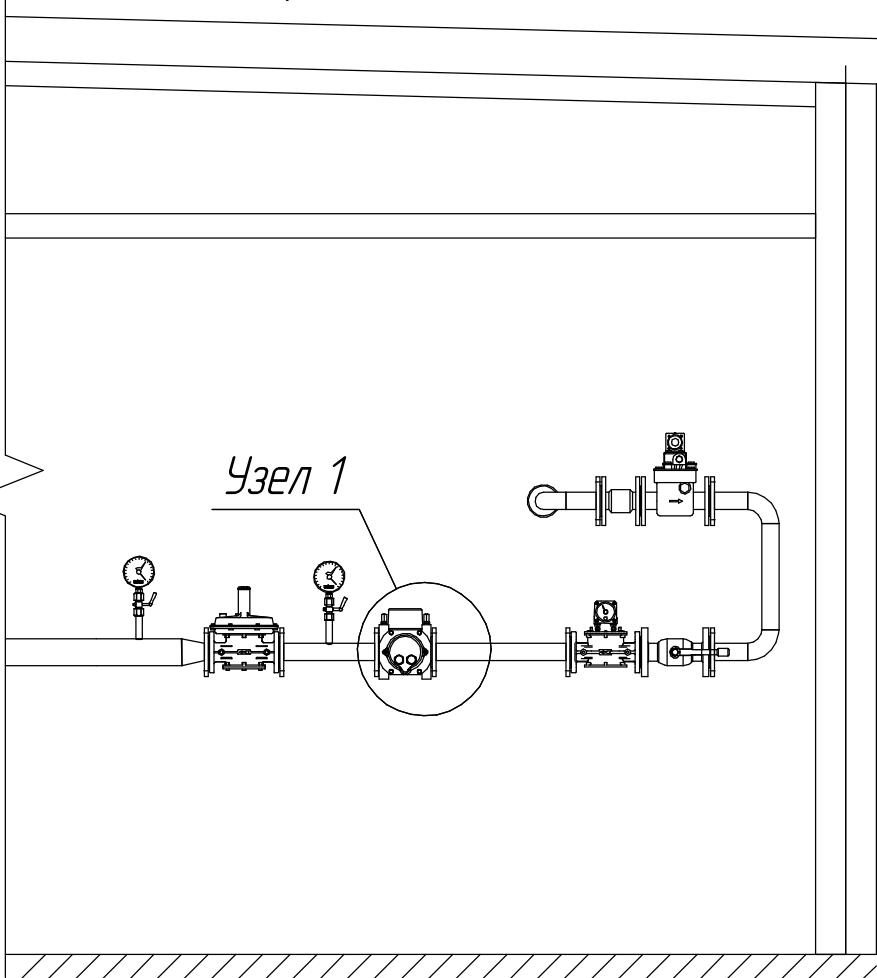

Разрез 2-2 (1:25)

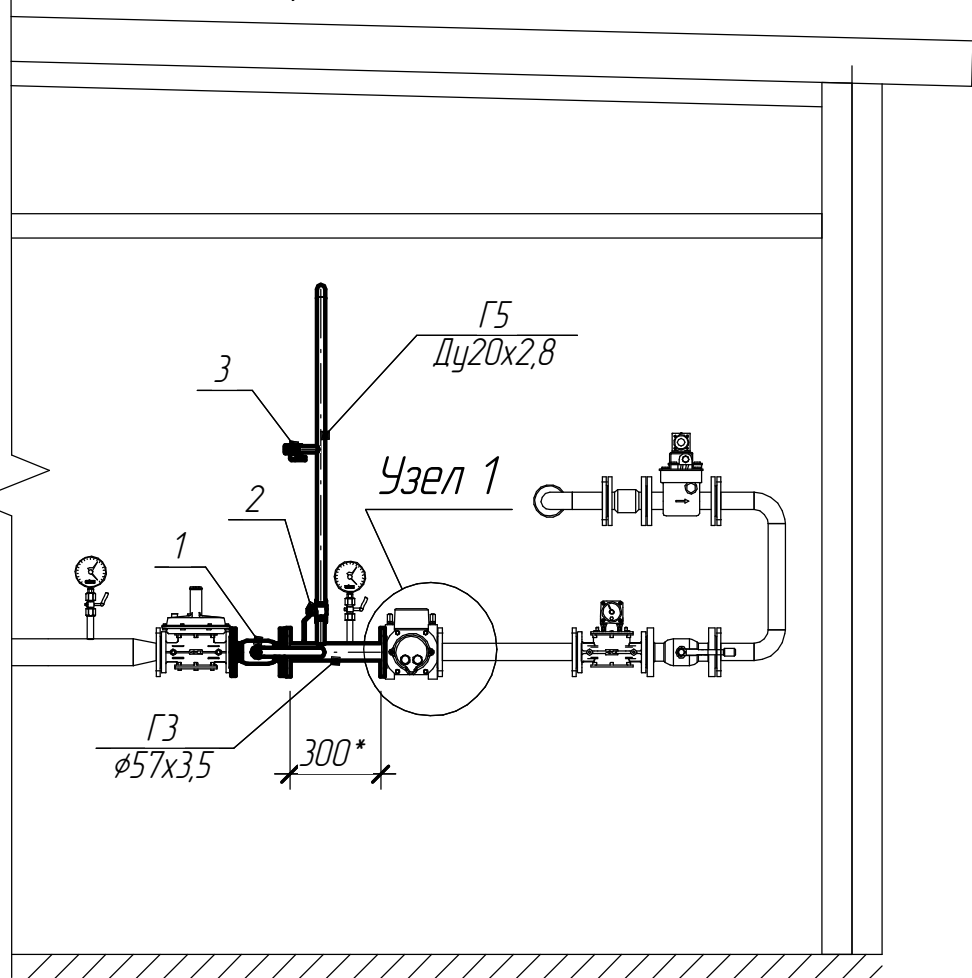

Фрагмент плана котельной №2 (1:25)
После монтажа узла учёта газа

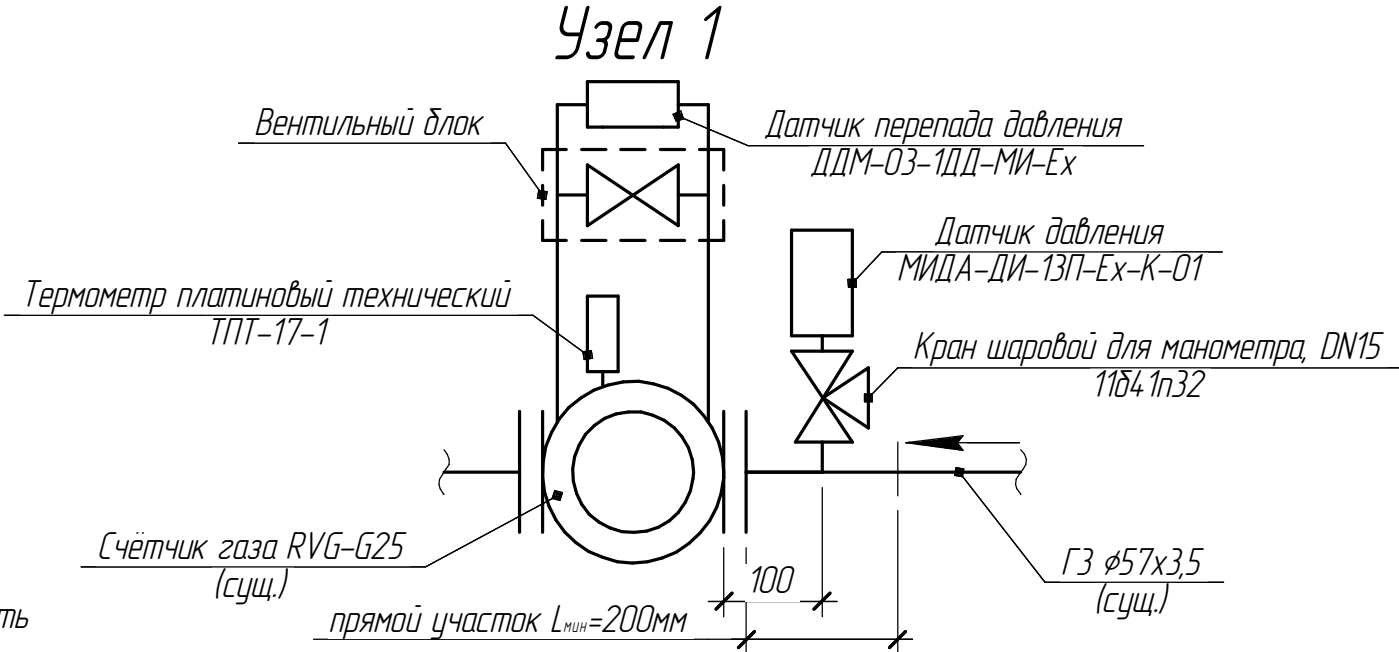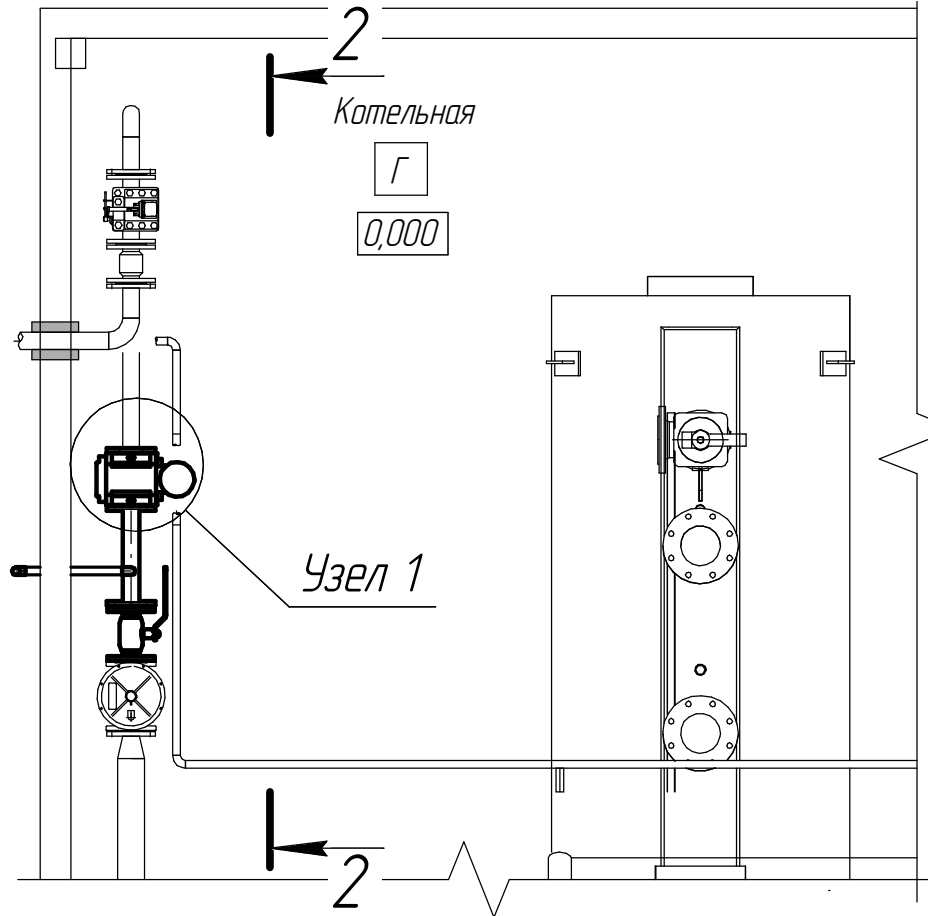

- 1. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
- 2. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
- 3. Продувочный газопровод вывести на высоту не менее 1,0 м над карнизом здания и присоединить к контуру заземления при помощи проката стального круглого Ø5 мм по ГОСТ 2590-2006;
- 4. Газопровод и металлоконструкции защитить от коррозии лакокрасочным покрытием, состоящим из двух слоёв грунт-эмали Финиш А 11 г.

						29-17-ИОС6			
						ООО "Нортек"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Лилезин			12.17		П	18	
Проверил		Токарев			12.17				
ГИП		Гущин			12.17	Фрагмент плана котельной №2 (1.25). До монтажа узла учёта газа. Фрагмент плана котельной №2 (1.25) После монтажа узла учёта газа.	ООО "Барнаульская" сервисная компания"		

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Липезин			12.17
Проверил		Токарев			12.17
ГИП		Гущин			12.17

Оглавление




						29-17-ИОС6			
						ООО "Нортек"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная № 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пахоменко					П	19	
Проверил		Токарев							
ГИП		Гущин				Схема электрическая принципиальная узла учета А1	ООО "Барнаульская сервисная компания"		

Фрагмент плана котельной №1 (1:40)

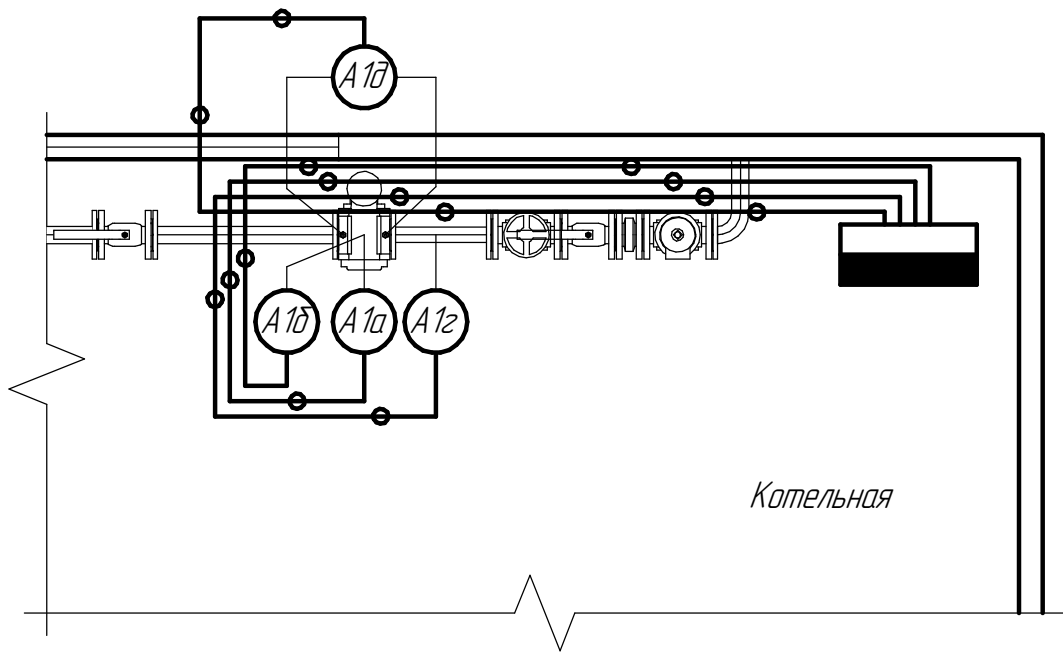

Номер по плану	A1a	A1b	A1c	A1d
Функция	1/0	-50...+100°C	0...10 МПа	0...10,0 кПа
Приборы по месту	FQI 1-SF1	TE 1-ST1	PT 1-SP1	PT 1-SP2
Щит управления	FIG FQG			
Сигнализация				

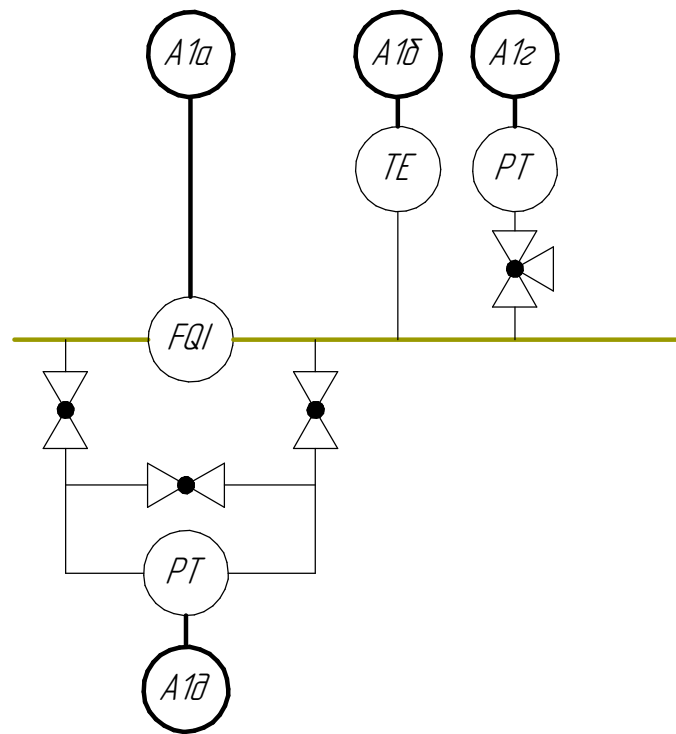

1. Позиции приборов и аппаратуры указаны согласно схеме автоматизации.
2. Размещение проводок и их трассы уточнить во время монтажа.
3. Кабели прокладываются в гофрированных трубах по стенам здания и конструкциям.
4. Кабели измерительных цепей и кабели силовых проводок вести отдельно.
5. Монтаж защитного заземления выполняется согласно технологической инструкции ТИ.4.25088.17000 "Монтаж зануления и защитного заземления".
6. Составные части системы учета газа СПГ-761 и блоки питания необходимые для датчиков, устанавливаются в настенный щит ЩМП-2-0 IP31, установленном в непосредственной близости от узла учета.

						29-17-ИОС6		
						ООО "Нортек"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная № 1	Стадия	Лист
Разраб.		Пахоменко					П	20
Проверил		Токарев				План расположения проводок узла учета А1 (1:40). Схема функциональная узла учета А1.	ООО "Барнаульская сервисная компания"	
ГИП		Гущин						


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Наименование контролируемого параметрами места отбора импульса	Вновь устанавливаемое оборудование узла учета газа											
	Щит распределительный		Блок бесперебойного питания	Датчик давления газа	Датчик перепада давления газа	Корректор	Первичный преобразователь ИРВИС-К-300 пп					
	Питание ~220 В узла регистрации до настенной розетки	Питание ~220 В узла регистрации от настенной розетки	Питание ~220 В узла регистрации	Газопровод	Газовый счетчик	Газовый счетчик	Газовый счетчик					
	Оборудования и узлы пункта учета газа											
Обозначение чертежа установки				МИДА-ДИ-13П Ех-К-01	ДДМ-03-10ДД-МИ-Ех	RVG E1	ТПТ-17-1					
Позиция				A12	A18	A1a	A18					

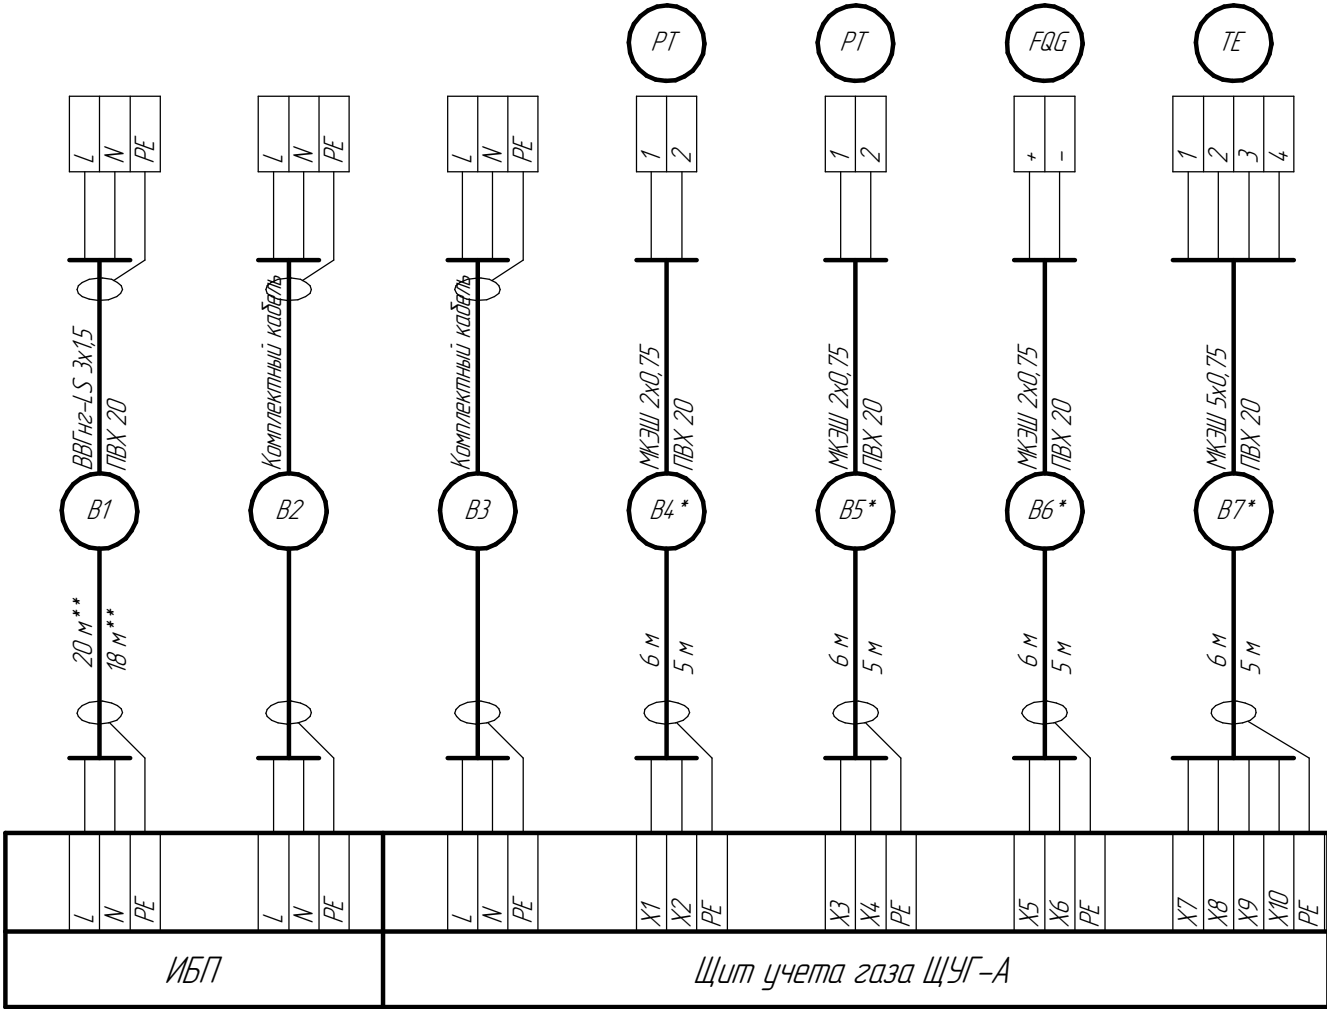

- Позиции приборов и аппаратуры указаны согласно схеме автоматизации.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполняются согласно СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации".
- Монтаж электрических и трубных проводов выполняется после монтажа технологического оборудования.
- Длина прокладываемых кабелей и трасс уточняется по месту.
- Монтаж защитного заземления выполняется согласно инструкции на монтаж зануления и защитного заземления.
- * - низковольтные проводки измерительных приборов.
- ** - Протяженность кабельных трасс уточнить при монтаже.
- Точкой деления узла учета к электросети является вновь устанавливаемый в щит управления котельной (ЩУК) котельной автоматический выключатель ВА 47-29 1P C 4 A.

						29-17-ИОС6		
						ООО "Нортек"		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная № 1	Стадия	Лист
Разраб.	Пахоменко						П	21
Проверил	Токарев							
ГИП	Гущин					Схема соединения внешних проводов узла учета А1		ООО "Барнаульская сервисная компания"

Схема электрическая принципиальная узла измерения расхода газа котельной № 2

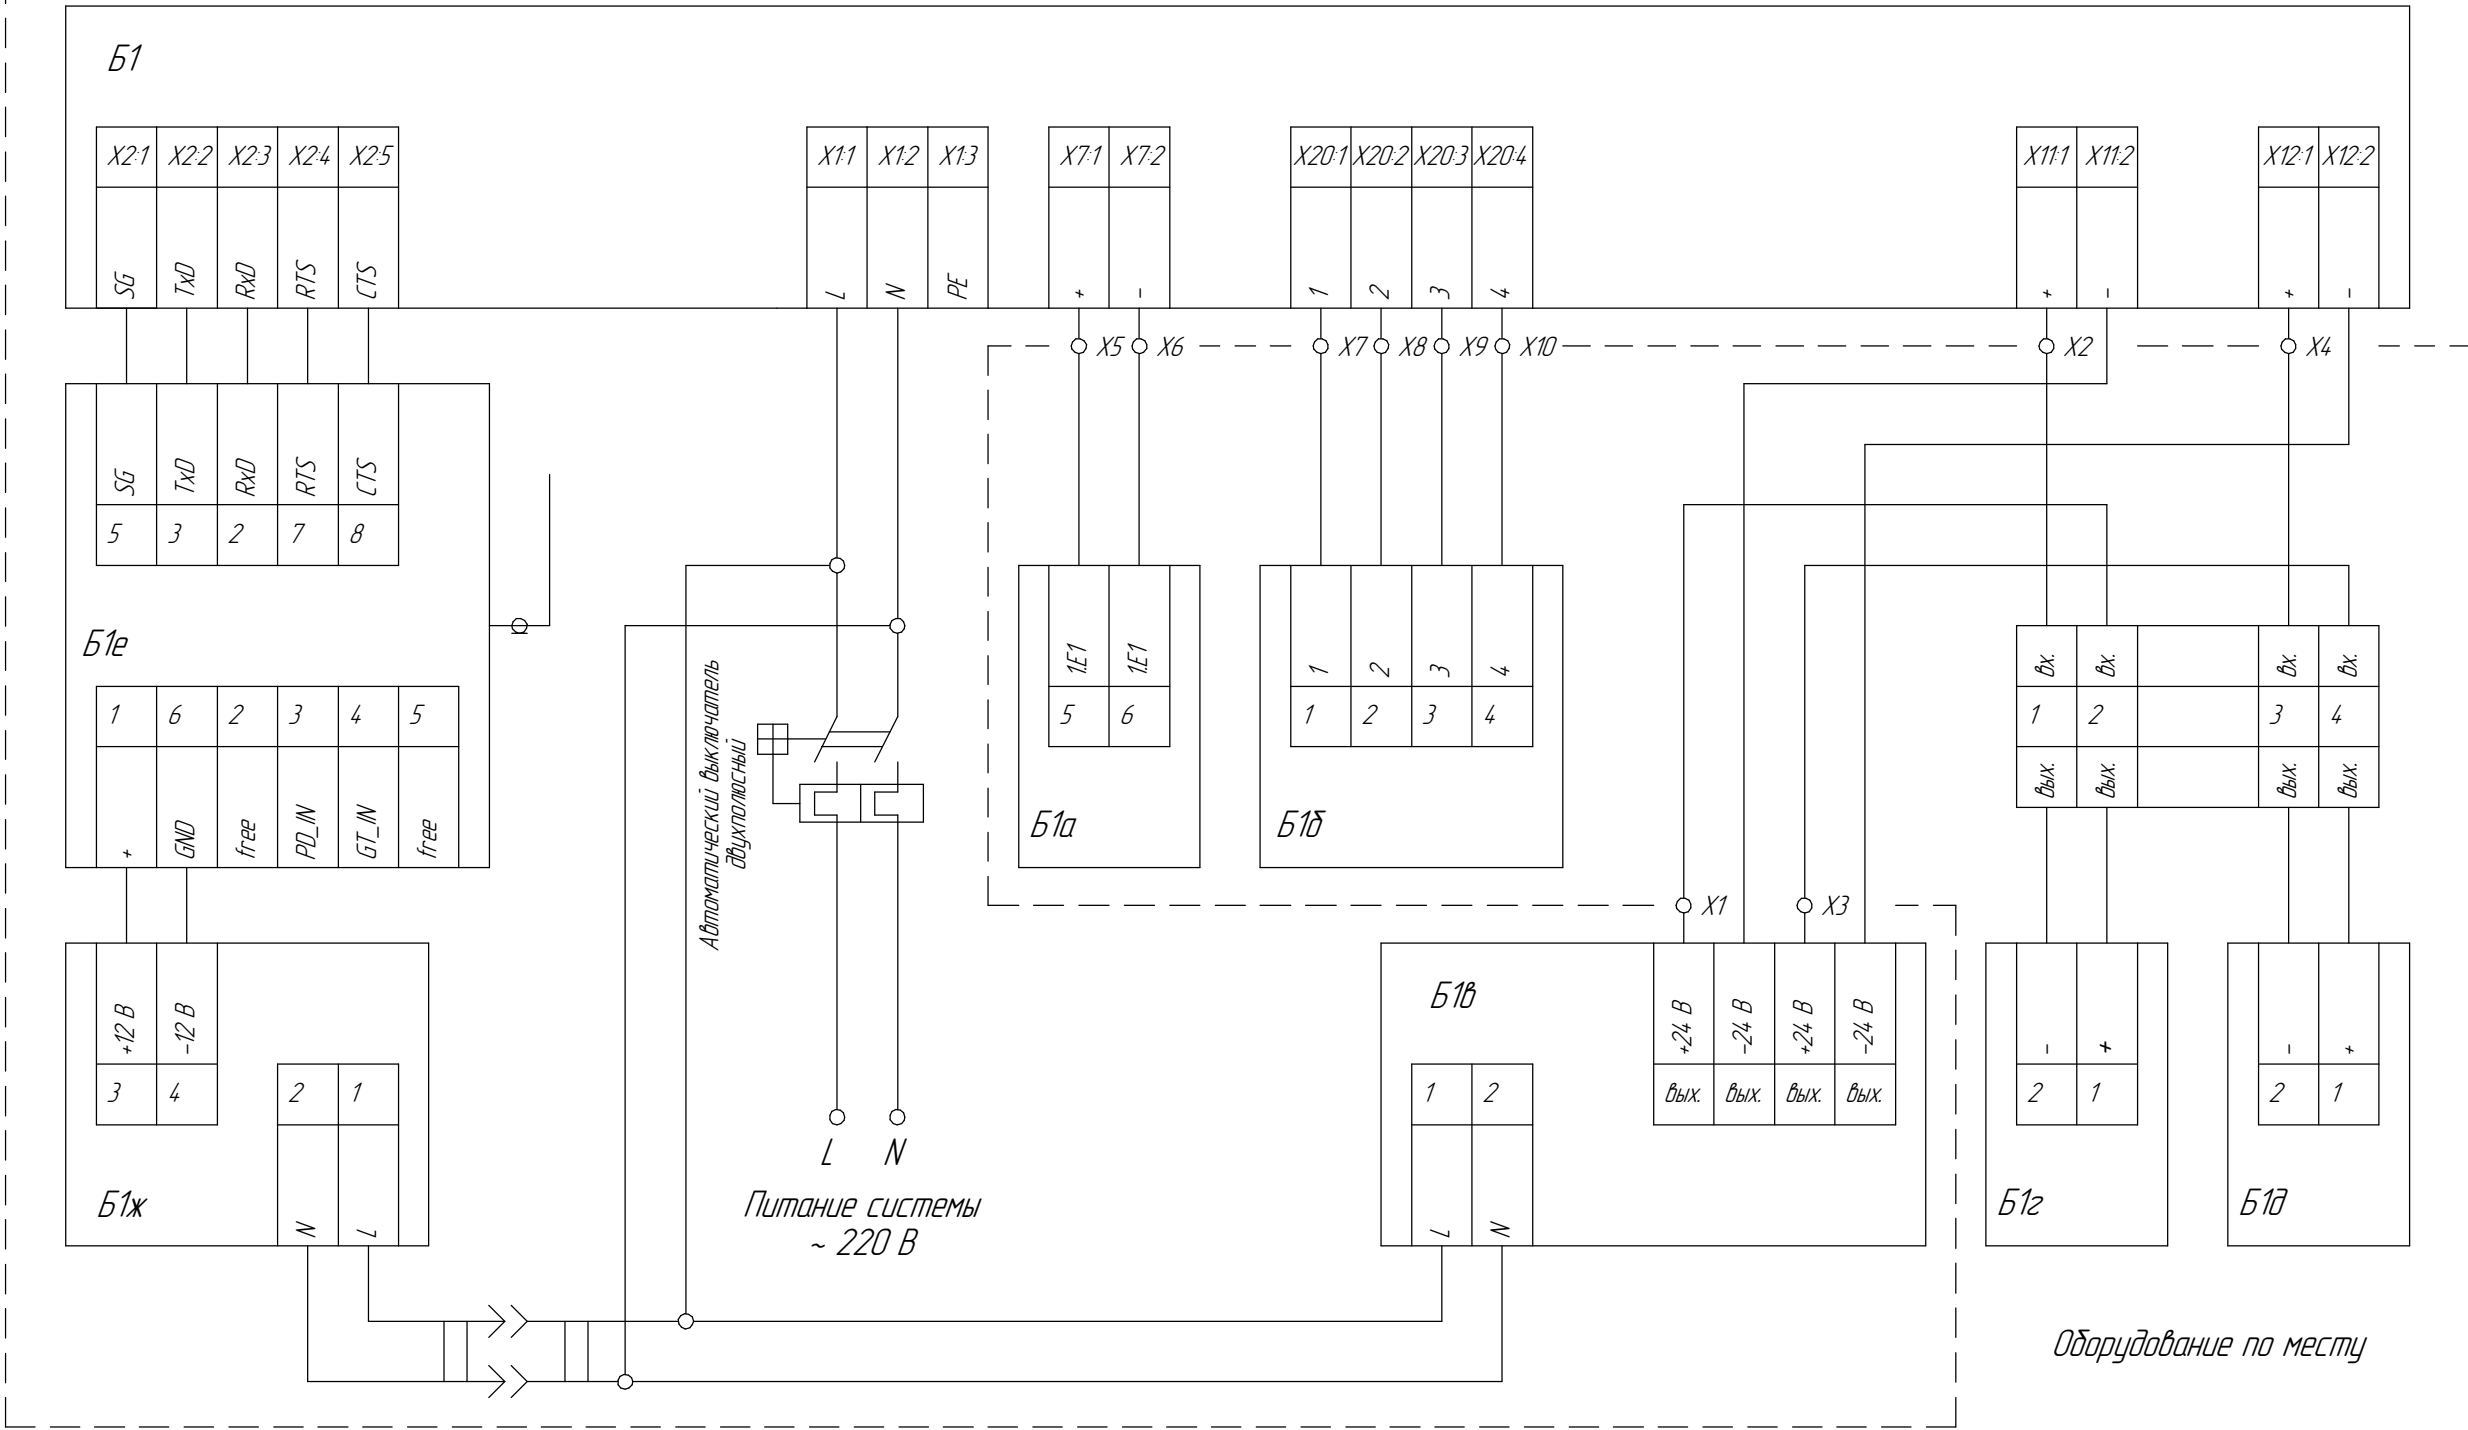


Согласовано


Взам. инв. №	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса	Примечание
Подп. и дата			Щит контроля и учета			
			Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 IP31	1		IEK
		ВА 47-29 2Р 6 А	Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р С 6 А	1		IEK
	Б1	СПГ-761	Корректор СПГ-761	1		НПФ "Логика"
	Б1в	БП-30Б-Д3-24	Блок питания двухканальный =24 В БП-30Б-Д3-24	1		Овен
Инв. № подл.	Б1е		GSM модем	1		
	Б1ж		Блок питания (для GSM модема) =18 В	1		
		AVK6	Зажим наборный изолированный AVK6 серый	11		Klemsan
			Приборы по месту			
	Б1а	Е1	Датчик импульсов для счетчика RVG Е1	1		
	Б1б	ТПТ-17-1	Термометр платиновый технический ТПТ-17-1	1		ЗАО "Термика"
	Б1г	МИДА-ДИ-13П	Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01	1		ЗАО "Мидаус"
	Б1д	ДДМ-03-1ДД	Датчик перепада давления ДДМ-03-1ДД-МИ-Ех (1 кПа)	1		НПП "Промат"

29-17-ИОС6					
ООО "Нортек"					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Пахоменко				
Проверил	Токарев				
ГИП	Гущин				
Котельная № 2				Стадия	Лист
Схема электрическая принципиальная узла учета Б1				П	22
				Листов	
				ООО "Барнаульская сервисная компания"	

Фрагмент плана котельной №2 (1:25)

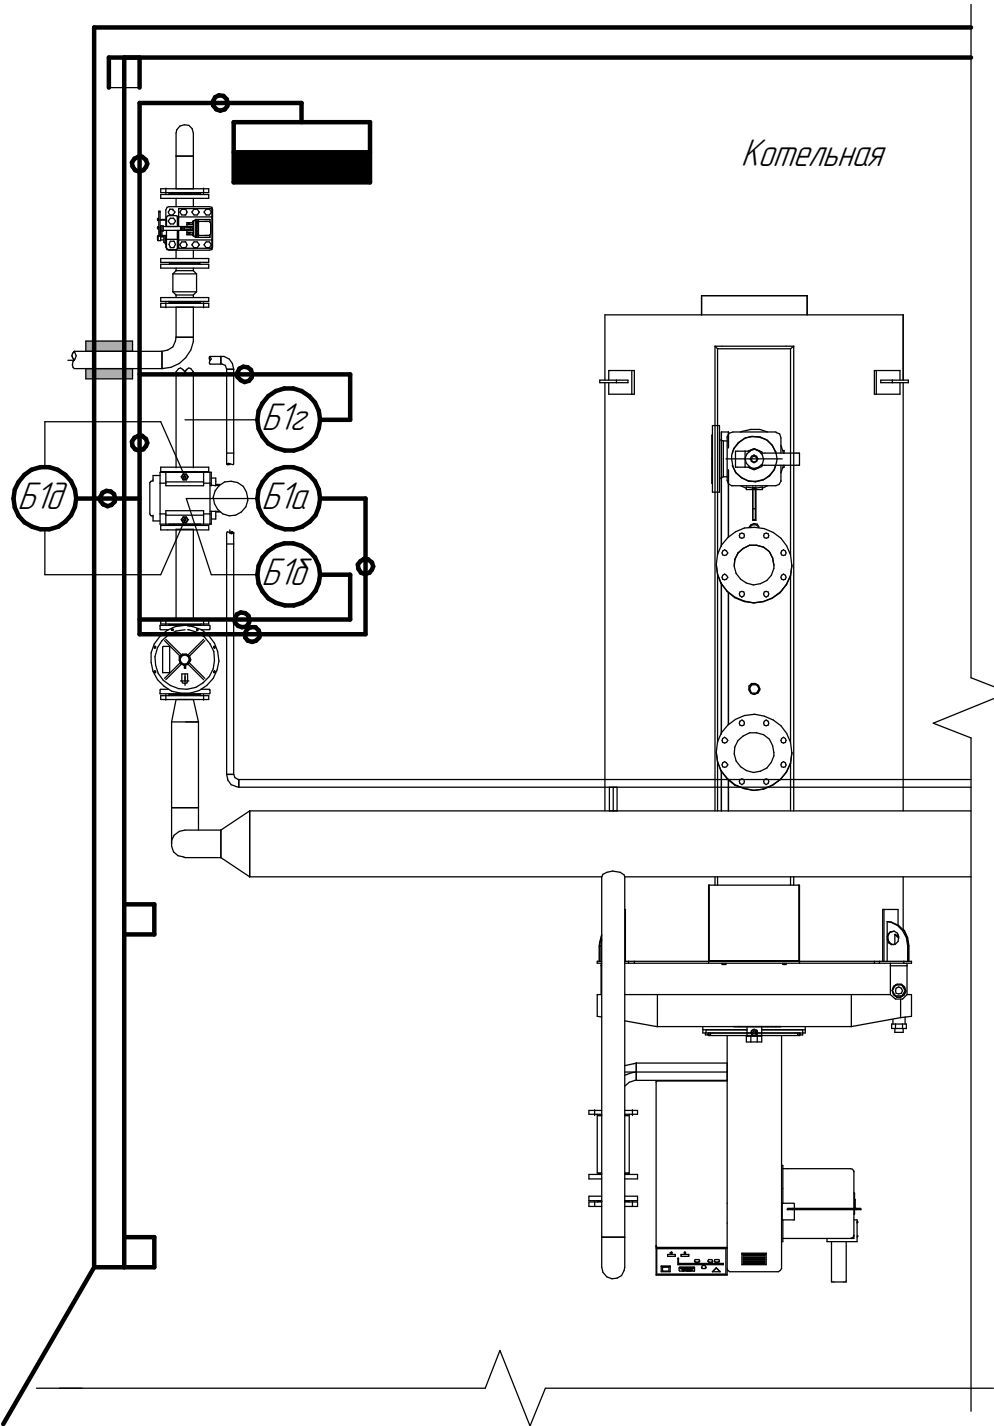

Номер по плану	Б1а	Б1б	Б1в	Б1г
Функция	1/0	-50...+100°C	0...10 МПа	0...10 кПа
Приборы по месту	FQI 2-SF1	TE 2-ST1	PT 2-SP1	PT 2-SP2
Щит управления	FIG FQG			
Сигнализация				

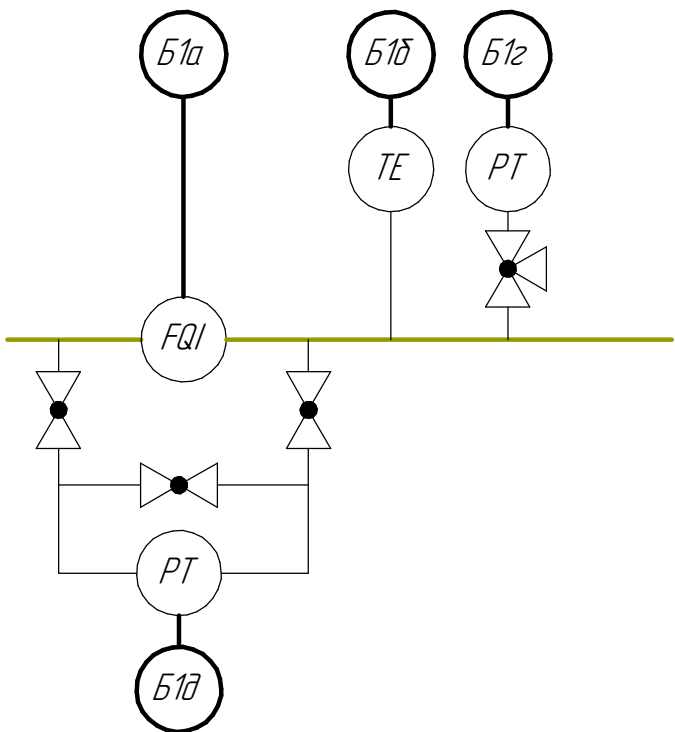

1. Позиции приборов и аппаратуры указаны согласно схеме автоматизации.
2. Размещение проводок и их трассы уточнить во время монтажа.
3. Кабели прокладываются в гофрированных трубах по стенам здания и конструкциям.
4. Кабели измерительных цепей и кабели силовых проводок вести отдельно.
5. Монтаж защитного заземления выполняется согласно технологической инструкции ТИ.4.25088.17000 "Монтаж зануления и защитного заземления".
6. Составные части системы учета газа СПГ-761 и блоки питания необходимые для датчиков, устанавливаются в настенный щит ЩМП-2-0 IP31, установленном в непосредственной близости от узла учета.

						29-17-ИОС6			
						ООО "Нортек"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная № 2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пахоменко					П	23	
Проверил		Токарев				План расположения проводок узла учета Б1 (1:25). Схема функциональная узла учета Б1.	ООО "Барнаульская сервисная компания"		
ГИП		Гущин							


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Наименование контролируемого параметрами места отбора импульса	Вновь устанавливаемое оборудование узла учета газа											
	Щит распределительный		Блок бесперебойного питания	Датчик давления газа	Датчик перепада давления газа	Корректор	Первичный преобразователь ИРВИС-К-300 пп					
	Питание ~220 В узла регистрации до настенной розетки	Питание ~220 В узла регистрации от настенной розетки	Питание ~220 В узла регистрации	Газопровод	Газовый счетчик	Газовый счетчик	Газовый счетчик					
	Оборудования и узлы пункта учета газа											
Обозначение чертежа установки				МИДА-ДИ-13П Ех-К-01	ДДМ-03-1ДД-ММ-Ех	RVG E1	ТПТ-17-1					
Позиция				Б12	Б18	Б1а	Б18					

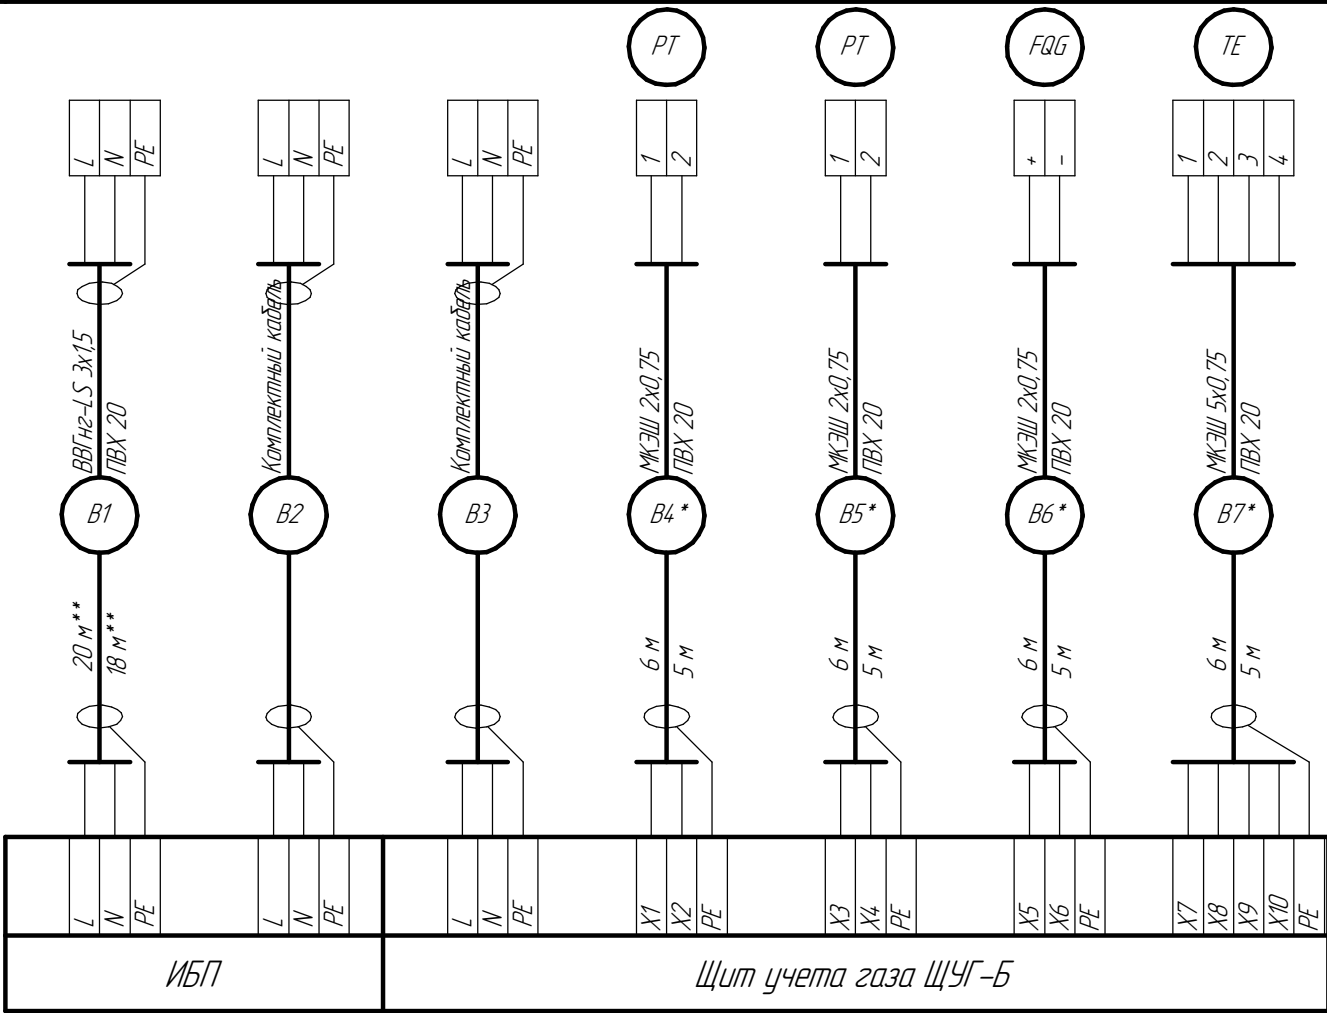

- Позиции приборов и аппаратуры указаны согласно схеме автоматизации.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполняются согласно СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации".
- Монтаж электрических и трубных проводок выполняется после монтажа технологического оборудования.
- Длина прокладываемых кабелей и трасс уточняется по месту.
- Монтаж защитного заземления выполняется согласно инструкции на монтаж зануления и защитного заземления.
- * - низковольтные проводки измерительных приборов.
- ** - Протяженность кабельных трасс уточнить при монтаже.
- Точкой деления узла учета к электросети является вновь устанавливаемый в щит управления котельной (ЩУК) котельной автоматический выключатель ВА 47-29 1P C 4 A.

						29-17-ИОС6		
						ООО "Нортек"		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная № 2	Стадия	Лист
Разраб.	Пахоменко						П	24
Проверил	Токарев							
ГИП	Гущин					Схема соединения внешних проводок узла учета Б1		ООО "Барнаульская сервисная компания"

Согласовано		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Котельная №1							
	1.1. Арматура							
	Кран шаровой для манометра, DN15	11δ4 1n32		ООО "Пензенский арматурный завод"	шт.	1		
	Вентильный блок				шт.	1		
	1.2. Контрольно-измерительные приборы							
	Датчик давления 1,0МПа	МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01		ЗАО "МИДАУС"	шт.	1		
	Термометр платиновый технический	ТПТ-17-1		ЗАО "Термико"	шт.	1		
	Датчик перепада давления 10,0(4,0)кПа	ДДМ-03-10ДД-МИ-Ех		ООО "НПП "ПРОМА"	шт.	1		
	Индикатор перепада давления (для газового фильтра)	DP/G		MADAS s.r.l.	шт.	1		
	2. Котельная №2							
	2.1. Арматура							
1	Кран шаровой фланцевый полнопроходной, DN50	КШ.Ф.П.GAS.050.40-01		ООО "АЛСО"	шт.	1	8,8	
2	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20	LD Pride 20 B-B-B GAS		ООО "ЧелядинскСпецГражданСтрой"	шт.	1	0,207	
3	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15	LD Pride 15 B-B-B GAS		ООО "ЧелядинскСпецГражданСтрой"	шт.	1	0,135	
	Кран шаровой для манометра, DN15	11δ4 1n32		ООО "Пензенский арматурный завод"	шт.	1		
	Вентильный блок				шт.	1		
	2.2. Контрольно-измерительные приборы							
	Датчик давления 1,0МПа	МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01		ЗАО "МИДАУС"	шт.	1		

						29-17-ИОС6			
						ООО "Нортек"			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Котельная	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Липезин			10.17		П	25	
Проверил		Токарев			10.17				
ГИП		Гущин			10.17		Сводная спецификация материалов и оборудования		ООО "Барнаульская" сервисная компания"

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №			Термометр платиновый технический	ТПТ-17-1		ЗАО "Термика"	шт.	1			
			Датчик перепада давления 1,0(0,63)кПа	ДДМ-03-1ДД-МИ-Ех		ООО "НПП "ПРОМА"	шт.	1			
			2.3. Газопровод								
			Труба электросварная прямошовная $\phi 57 \times 3,5$ (футляр на Г5, L=0,2м)	Труба $\frac{57 \times 3,5 \text{ ГОСТ } 10704-91}{\text{Ст3сп ГОСТ } 10705-80}$			шт.	1	0,93		
			Труба электросварная прямошовная $\phi 57 \times 3,5$ (Г3)	Труба $\frac{57 \times 3,5 \text{ ГОСТ } 10704-91}{\text{Ст3сп ГОСТ } 10705-80}$			м.п.	0,3*	4,62	*Уточнить при монтаже	
			Труба водогазопроводная Ду20х2,8 (Г5)	Труба 20-2,8 ГОСТ 3262-75			м.п.	4,0*	1,66	*Уточнить при монтаже	
			Отвод крутоизогнутый, DN20	Отвод 90-1-26,9,3,2 ГОСТ 17375-2001			шт.	4	0,08		
			Фланцы стальные плоские приварные, P _y =1,0МПа D _y =50	ГОСТ12820-80			шт.	2	1,02		
			2.4. Металлоконструкции крепления газопровода								
			Кронштейн для крепления трубы Ду20х2,8, в составе:	УКГ 6.00 СБ ТС 5.905-31.07			шт.	2	0,86	Хомут 60-Ст3сп заменить на хомут 28-Ст3сп	
			– уголок, L=220мм	Уголок $\frac{Б-45 \times 45 \times 4 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{Ст3сп ГОСТ } 535-2005}$			шт.	1			
			– гайка	Гайка М10 ГОСТ 5915-70			шт.	4			
			– хомут для трубы DN20	Хомут 28-Ст3сп ГОСТ 24137-80			шт.	1			
			2.5. Материалы (окраска газопровода и металлоконструкций)								
			Грунт-эмаль в 2 слоя	Финиш А 11 г			м ²	0,78*		*Уточнить при монтаже	

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Взам. инв. №	Подп. и дата		3. Автоматика узла учета газа									
			3.1 Щитовое оборудование									
			3.3.1 Щит учета газа котельной № 1 ЩУГ-А									
			Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 IP31		ЩМП-2-0 IP31	IEK	шт.	1				
			Автоматический выключатель ВА 47-29 2P C 6 А		ВА 47-29 2P 6 А	IEK	шт.	1				
		A1	Корректор СПГ-761		СПГ-761	НПФ "Логика"	шт.	1				
		A1в	Блок питания двухканальный =24 В БП-30Б-Д3-24		БП-30Б-Д3-24	Овен	шт.	1				
		A1е	GSM модем				шт.	1				
		A1ж	Блок питания (для GSM модема) =18 В				шт.	1				
			Зажим наборный изолированный AVK6 серый		AVK6	Klemsan	шт.	11				
			Блок бесперебойного питания для щита учета газа				шт.	1				
			Рейка DIN 1200мм				шт.	1				
			Розетка на рейку DIN PAp10-3-0П		PAp10-3-0П	IEK	шт.	1				
			Провод монтажный ПуГВ 1х1,5		ПуГВ 1х1,5		м	30				
			3.3.1 Щит учета газа котельной № 2 ЩУГ-Б									
			Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 IP31		ЩМП-2-0 IP31	IEK	шт.	1				
			Автоматический выключатель ВА 47-29 2P C 6 А		ВА 47-29 2P 6 А	IEK	шт.	1				
		B1	Корректор СПГ-761		СПГ-761	НПФ "Логика"	шт.	1				
		B1в	Блок питания двухканальный =24 В БП-30Б-Д3-24		БП-30Б-Д3-24	Овен	шт.	1				
		B1е	GSM модем				шт.	1				
		B1ж	Блок питания (для GSM модема) =18 В				шт.	1				
			Зажим наборный изолированный AVK6 серый		AVK6	Klemsan	шт.	11				
Инв. № подл.												
											29-17-ИОС6.С	Лист
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		27

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. № подл.	Взам. инв. №										
			Блок бесперебойного питания для щита учета газа					шт.	1		
			Рейка DIN 1200мм					шт.	1		
			Розетка на рейку DIN PAr10-3-0П		PAr10-3-0П	IEK	шт.	1			
			Провод монтажный ПуГВ 1х1,5		ПуГВ 1х1,5		м	30			
			3.2 Монтажное оборудование								
			3.2.1 Монтажное оборудование для узла учета газа котельной № 1								
		A1a	Датчик импульсов для счетчика RVG E1		E1		шт.	1			
			Труба гофрированная ПВХ φ20 мм				м	38			
			Клипса для крепления трубы гофрированной φ20 мм				шт.	50			
			Хомут нейлоновый 3,2х150 мм (уп. 50 шт.)				уп.	1			
			3.2.2 Монтажное оборудование для узла учета газа котельной № 2								
		B1a	Датчик импульсов для счетчика RVG E1		E1		шт.	1			
			Труба гофрированная ПВХ φ20 мм				м	38			
	Клипса для крепления трубы гофрированной φ20 мм				шт.	50					
	Хомут нейлоновый 3,2х150 мм (уп. 50 шт.)				уп.	1					
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

						29-17-ИОС6.С	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		28

